



Отделение контроля качества.
Основное строение. План 4 этажа.
Компоновка модульных блоков.

Приложение №1

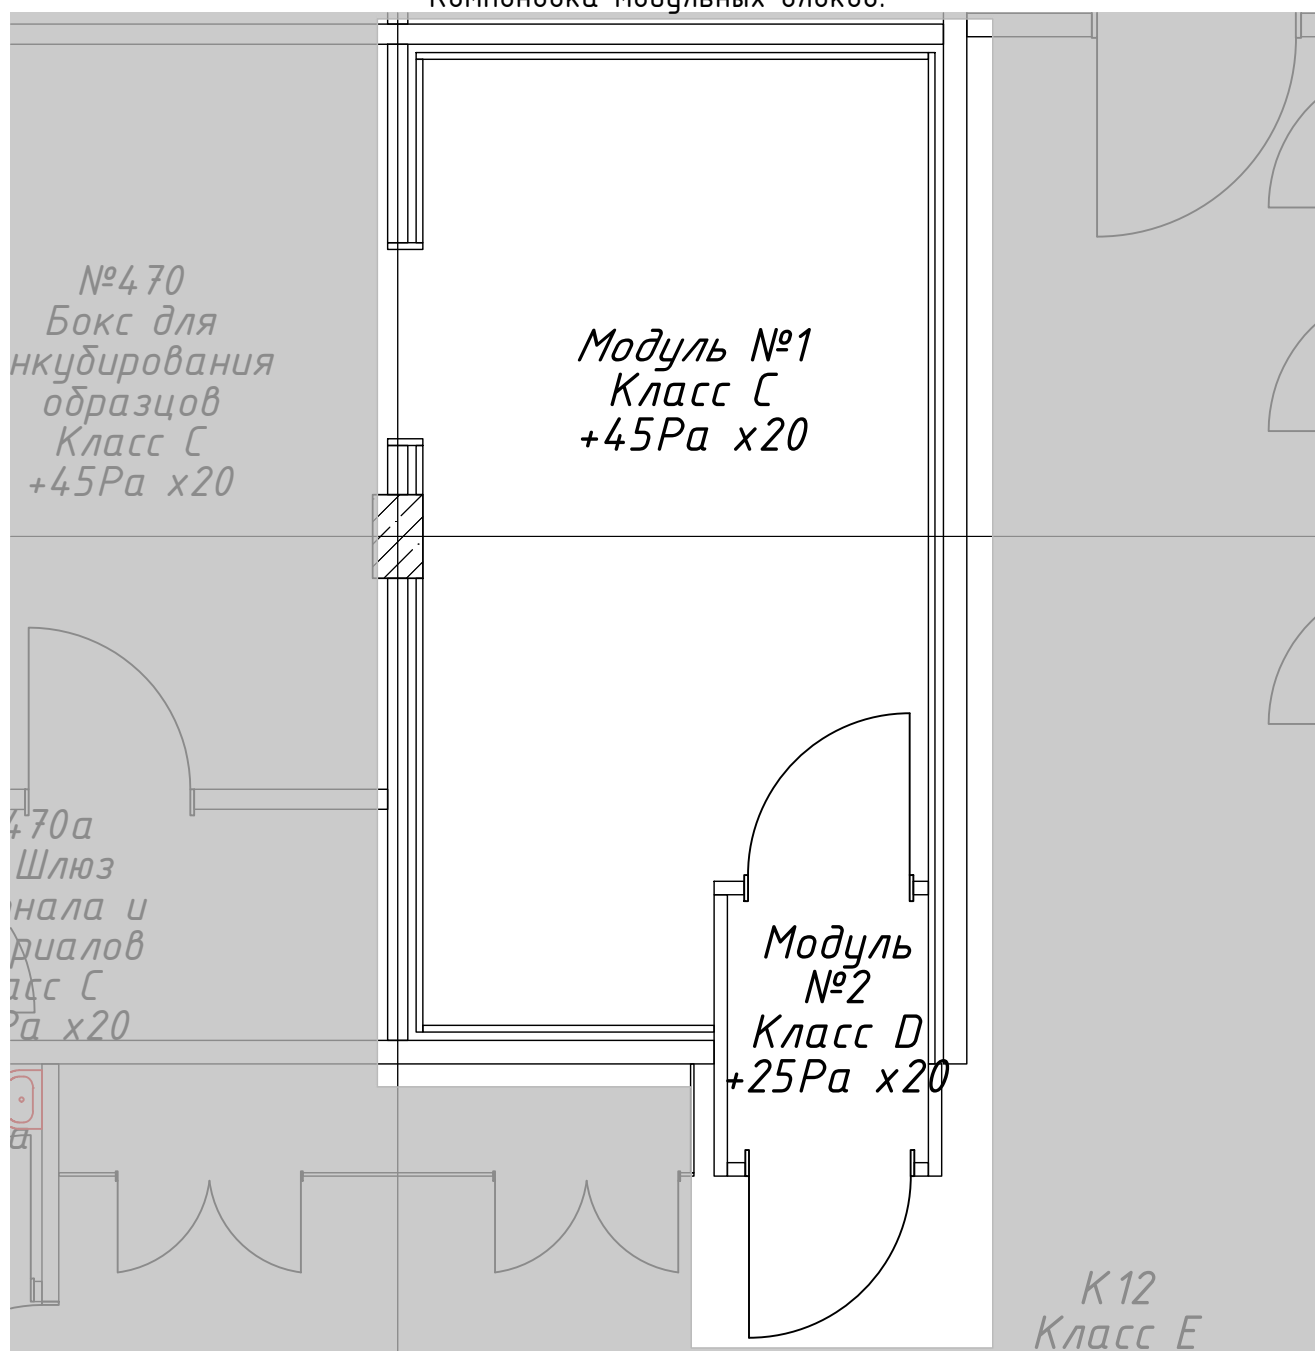


Отделение контроля качества.
Основное строение. План 4 этажа.
Схема размещения оборудования и мебели.

Приложение №1

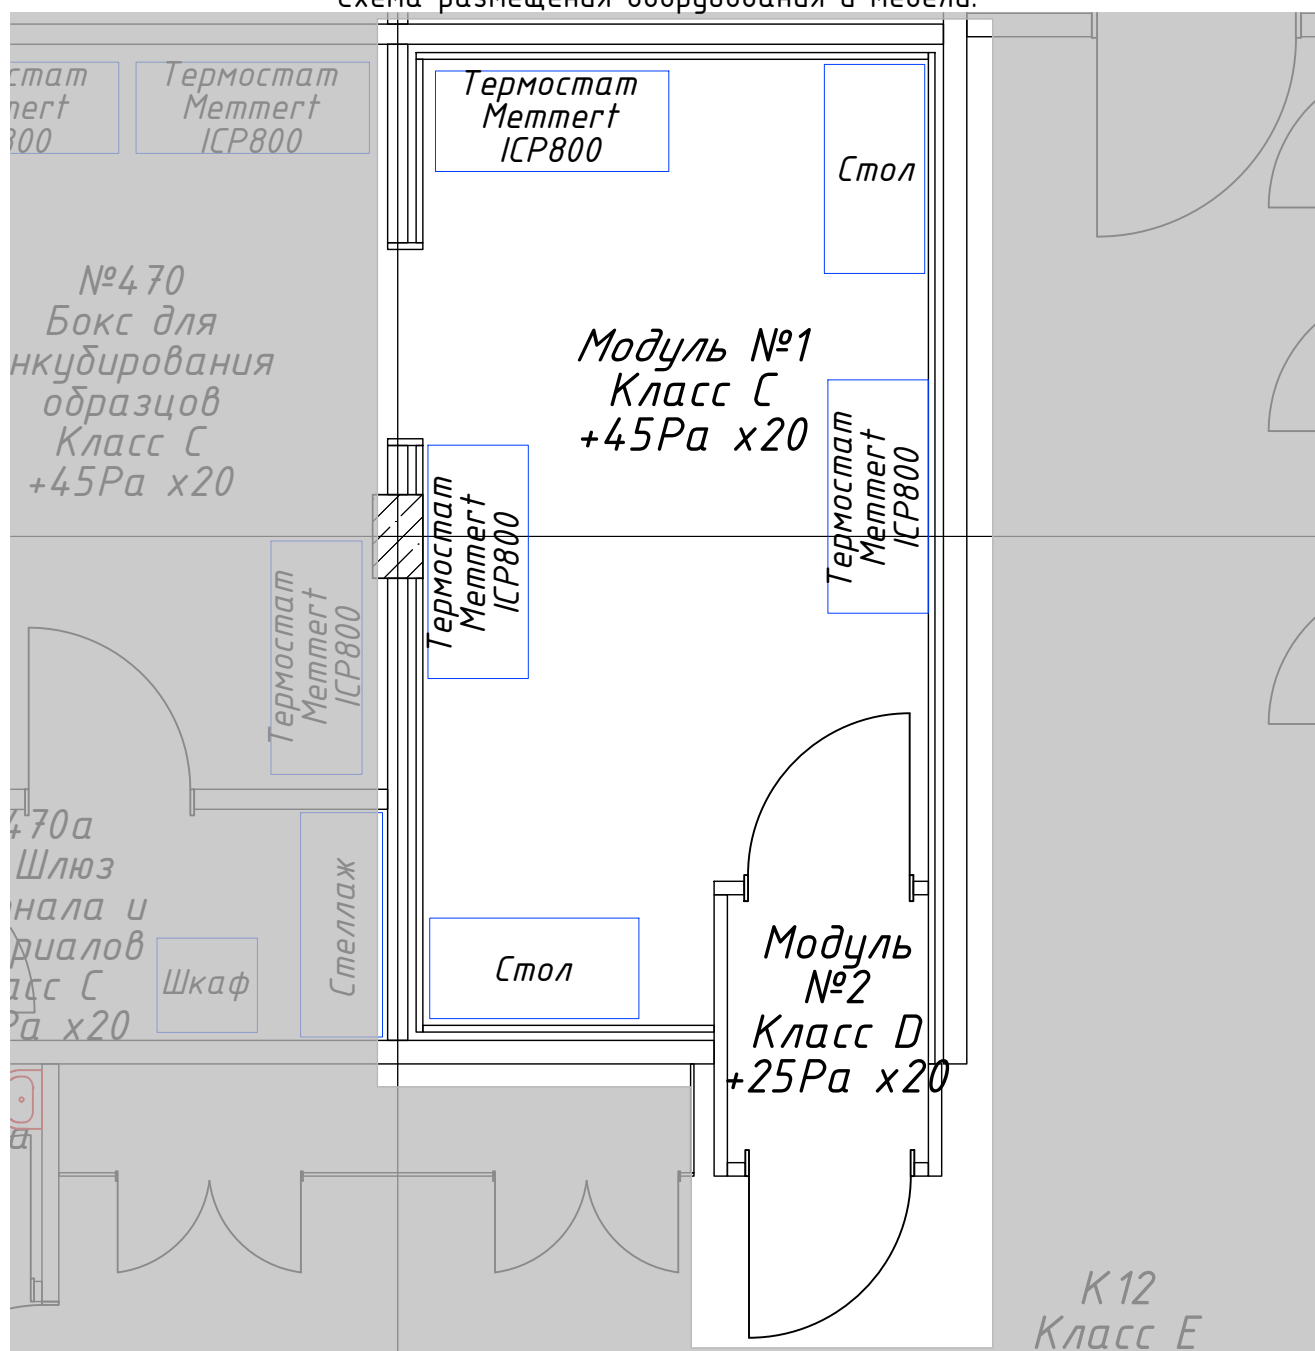


Отделение контроля качества.
Основное строение. План 4 этажа.
Размеры модульных блоков.

Приложение №1

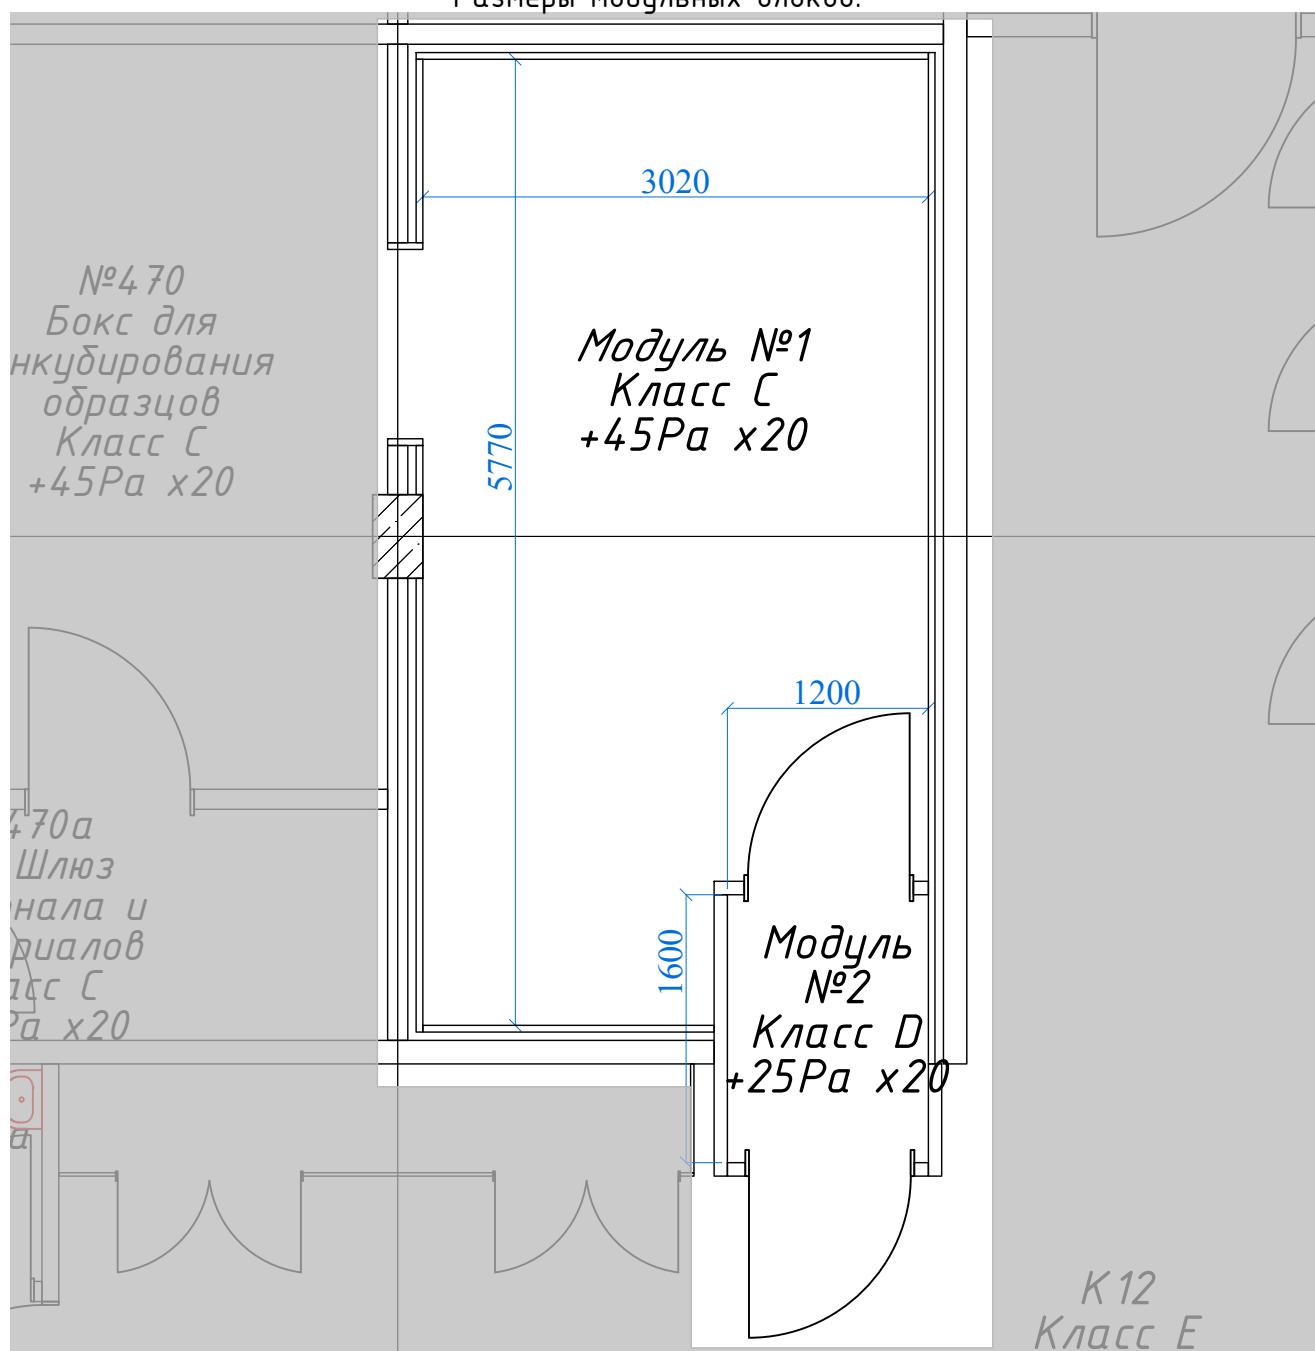

Отделение контроля качества.
Основное строение. План 4 этажа.
Схема дверных конструкций.

Приложение №1

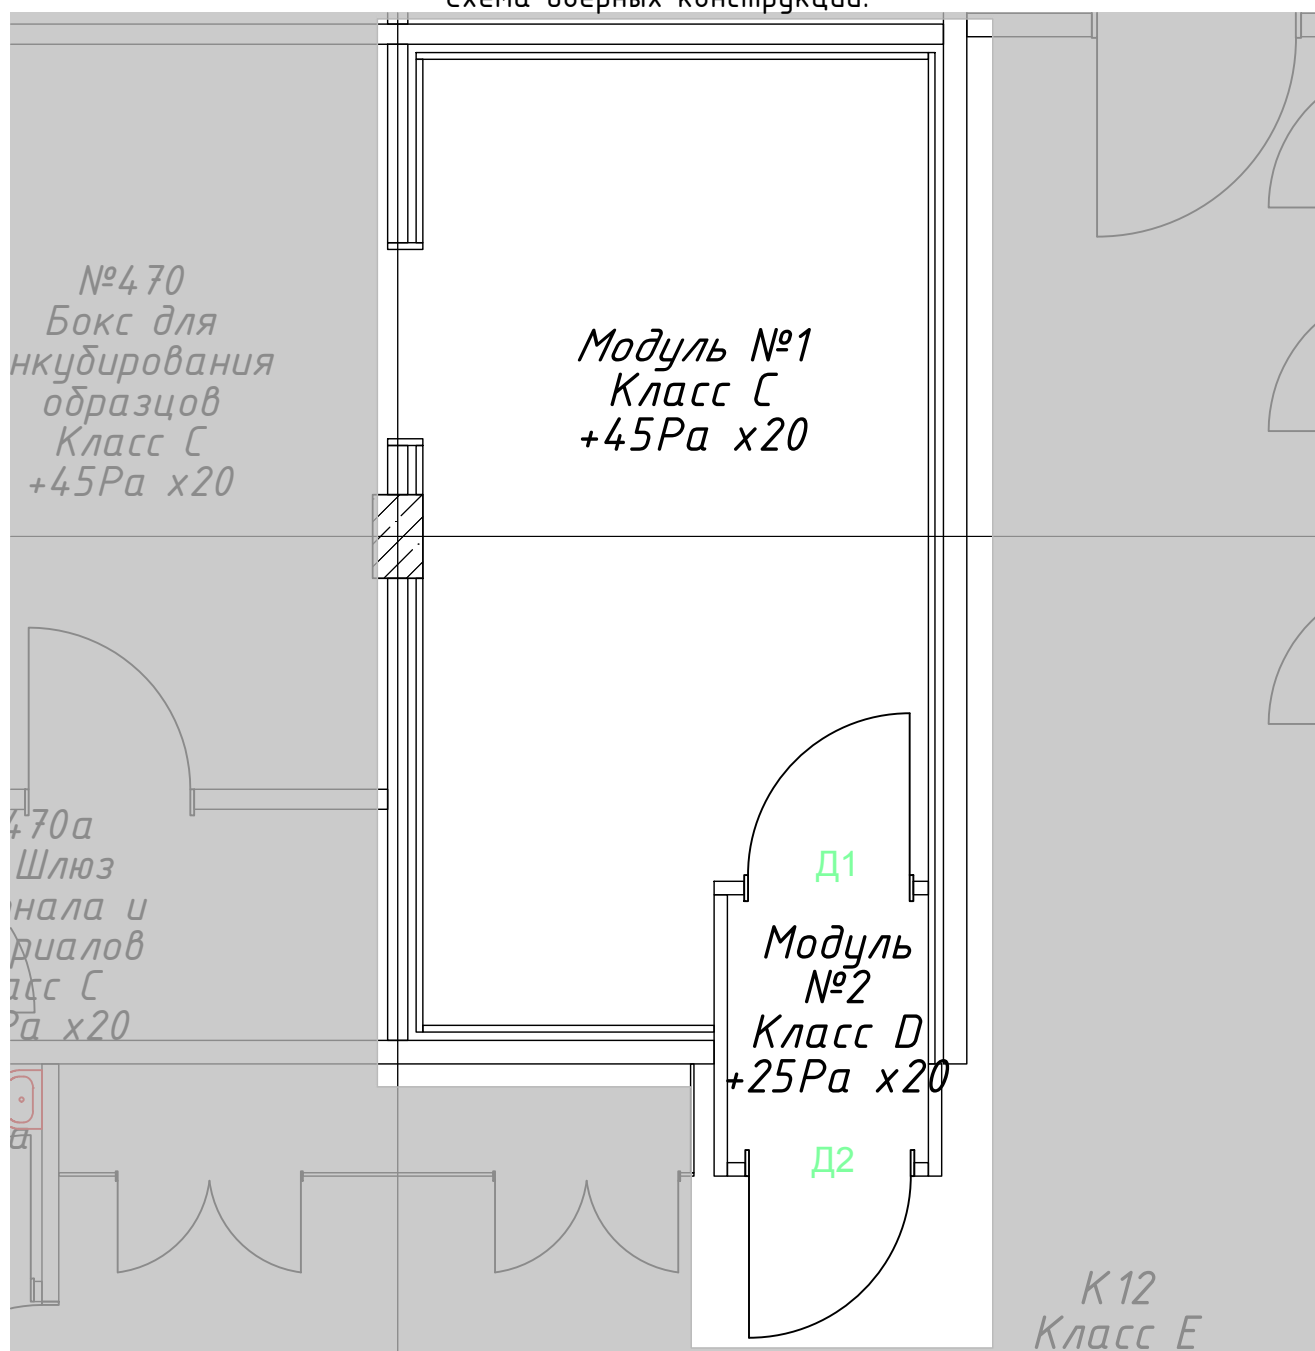


Условные обозначения:

Д1 - Дверь высотой до 1,5м

Отделение контроля качества.
Основное строение. План 4 этажа.
Схема основного освещения.

Приложение №1

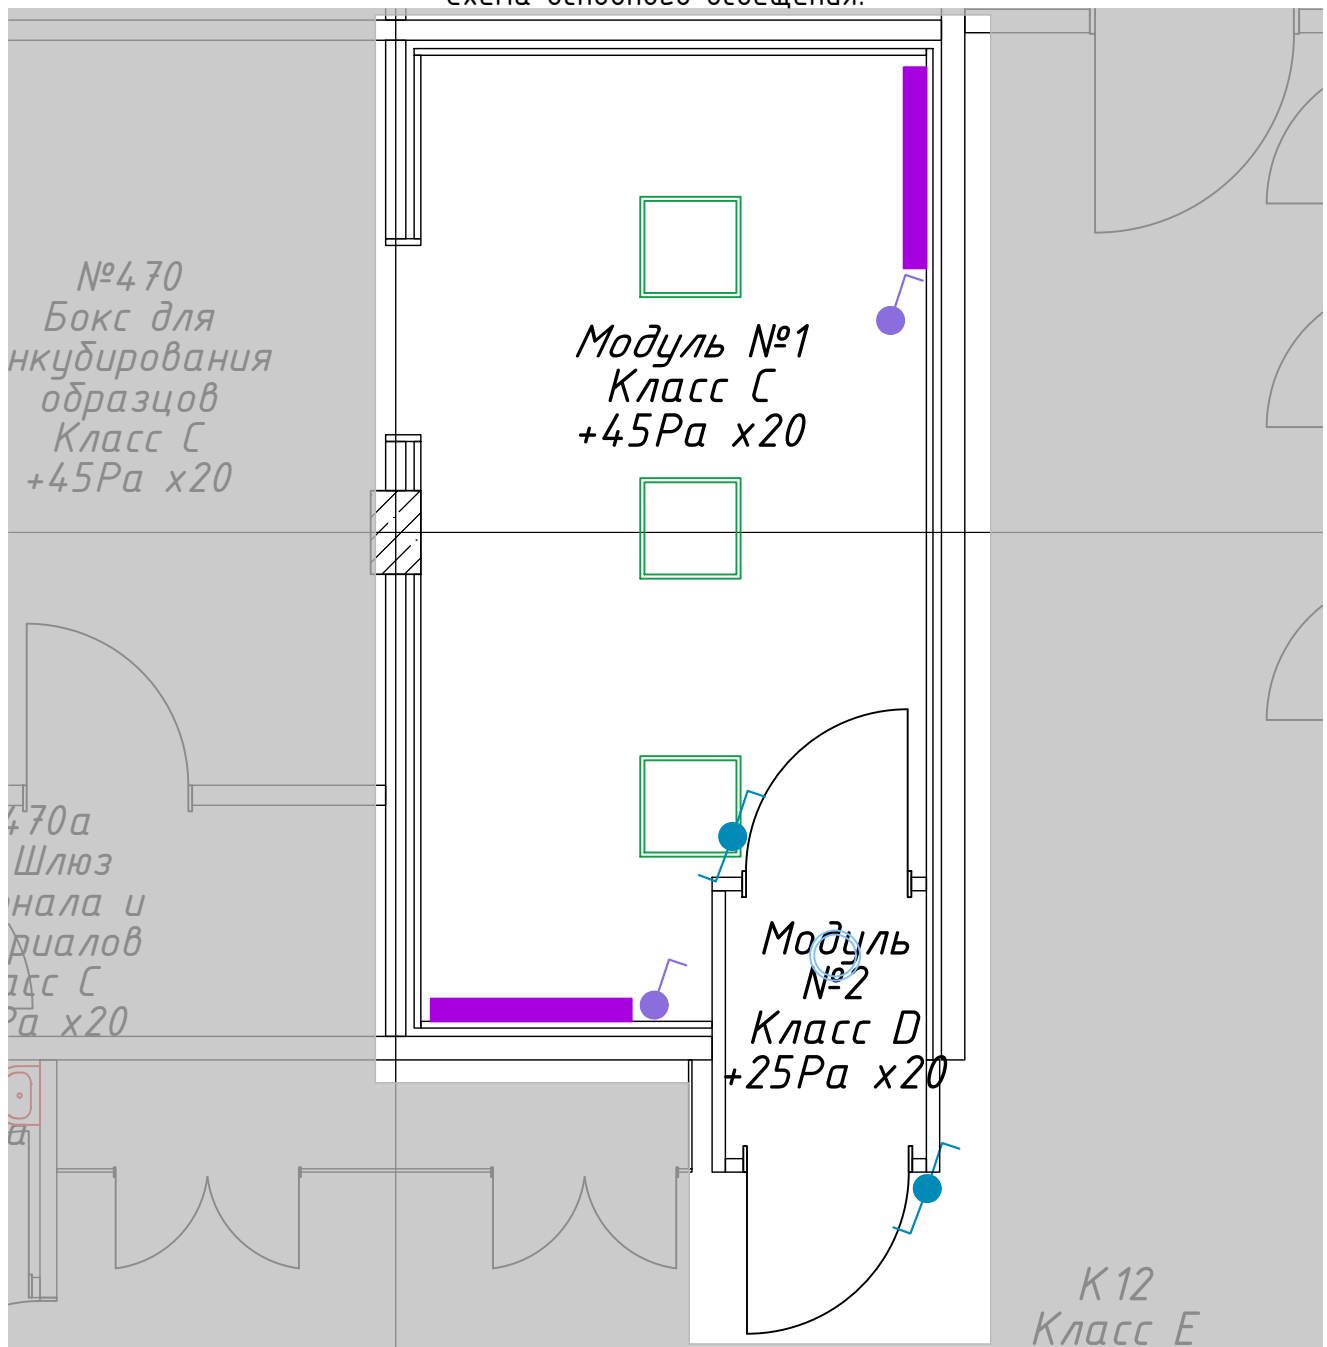


Условные обозначения:

-  - Светодиодная квадратная панель 600x600
-  - Светодиодный светильник LED круглый
-  - Светильник влагозащищенный LED
-  - Выключатель одноклавишный
-  - Переключатель проходной

Примечание:

1. Выключатели основного освещения монтировать на высоте 1,5м от уровня пола, отступ от дверного проема - 100мм;
2. Допустимая погрешность по привязке - 100мм.

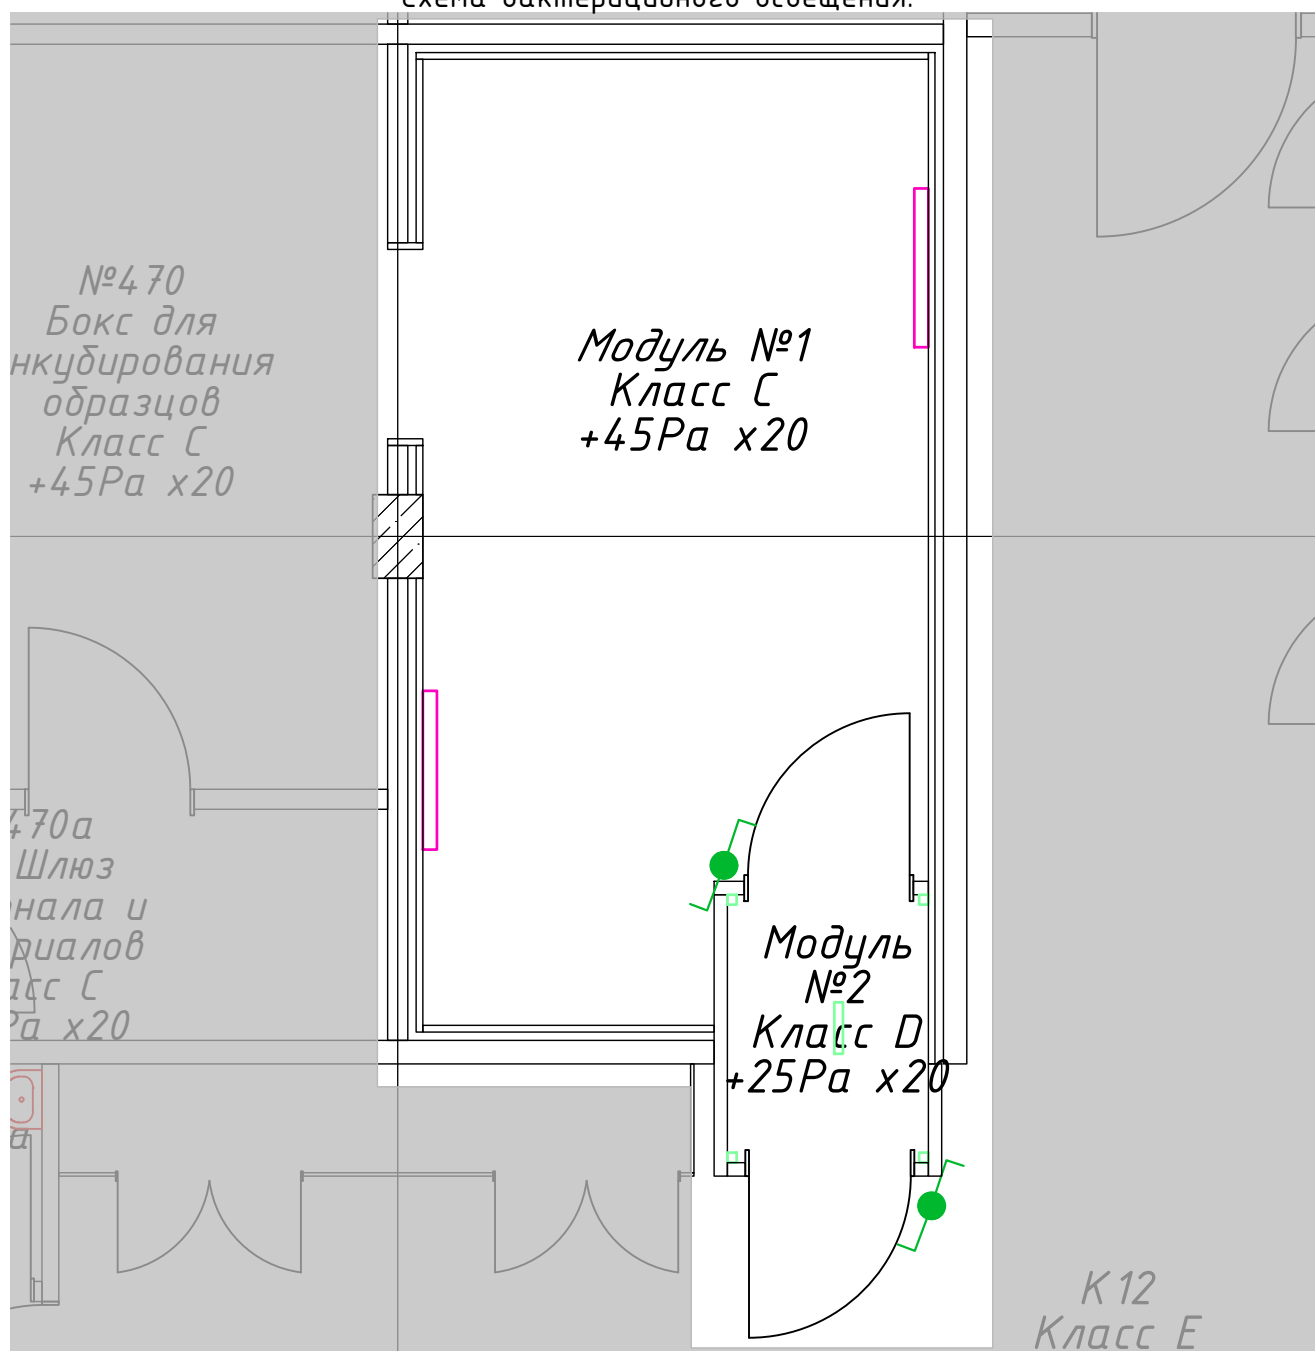

Условные обозначения:


-  - Облучатель бактерицидный ОБН-150
-  - Облучатель бактерицидный 8Вт
-  - Выключатель бактерицидных ламп
-  - Переключатель для УФ0

Примечание:

1. Светильники бактерицидного УФ-облучения устанавливать на высоте не менее 2,0м от уровня пола;
2. Привязку по горизонтали брать из расчета размеров бактерицидного УФ-светильника - 1,0м;
3. Минимальный отступ для монтажа бактерицидного светильника от смежной стены - 600мм;
4. Выключатели бактерицидного УФ-облучения монтировать на высоте 1,5м от уровня пола, отступ от дверного проема - 100мм;
5. Допустимая погрешность по привязке - 100мм.

Отделение контроля качества.
Основное строение. План 4 этажа.
Схема расположения розеток.

Приложение №1

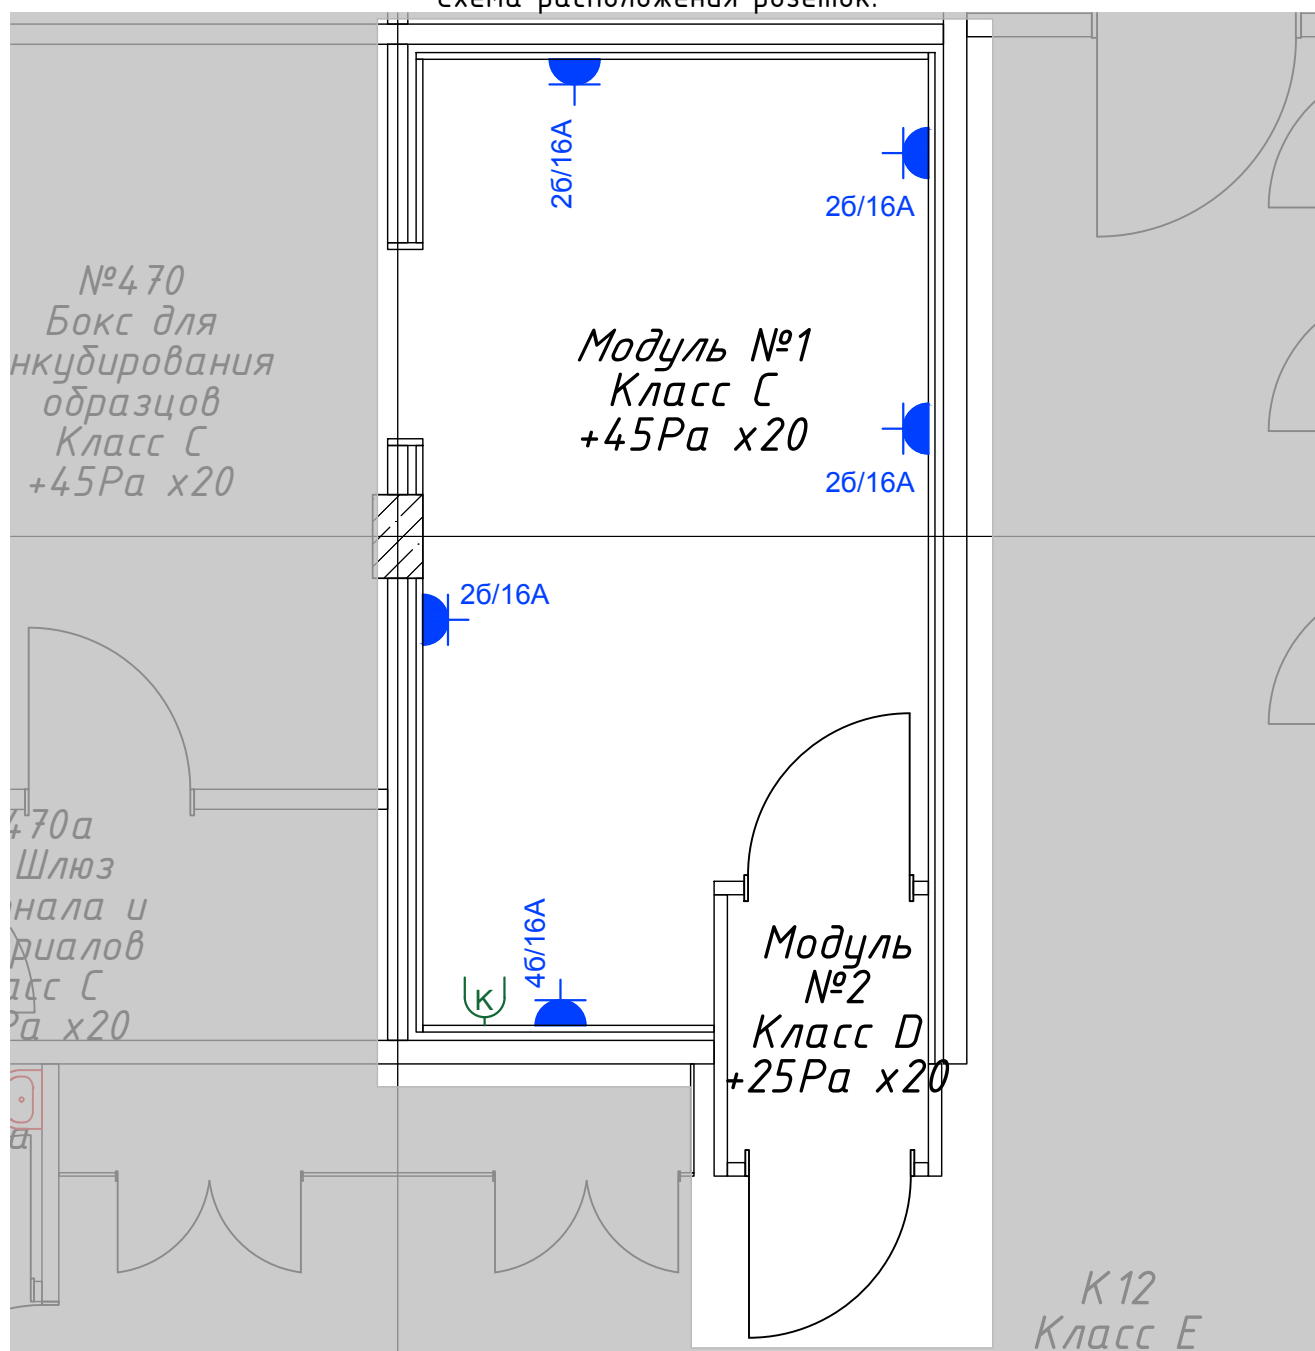


Условные обозначения:

-  - Розетка информационная СКС. RJ45.
 - Блок из нескольких бытовых розеток
 IP44/55 16A 220В

Примечание:

1. Высота установки розеточных групп - 1000мм от уровня пола;
2. Допустимая погрешность по привязке - 100мм.

Схема расположения дифференциальных манометров.

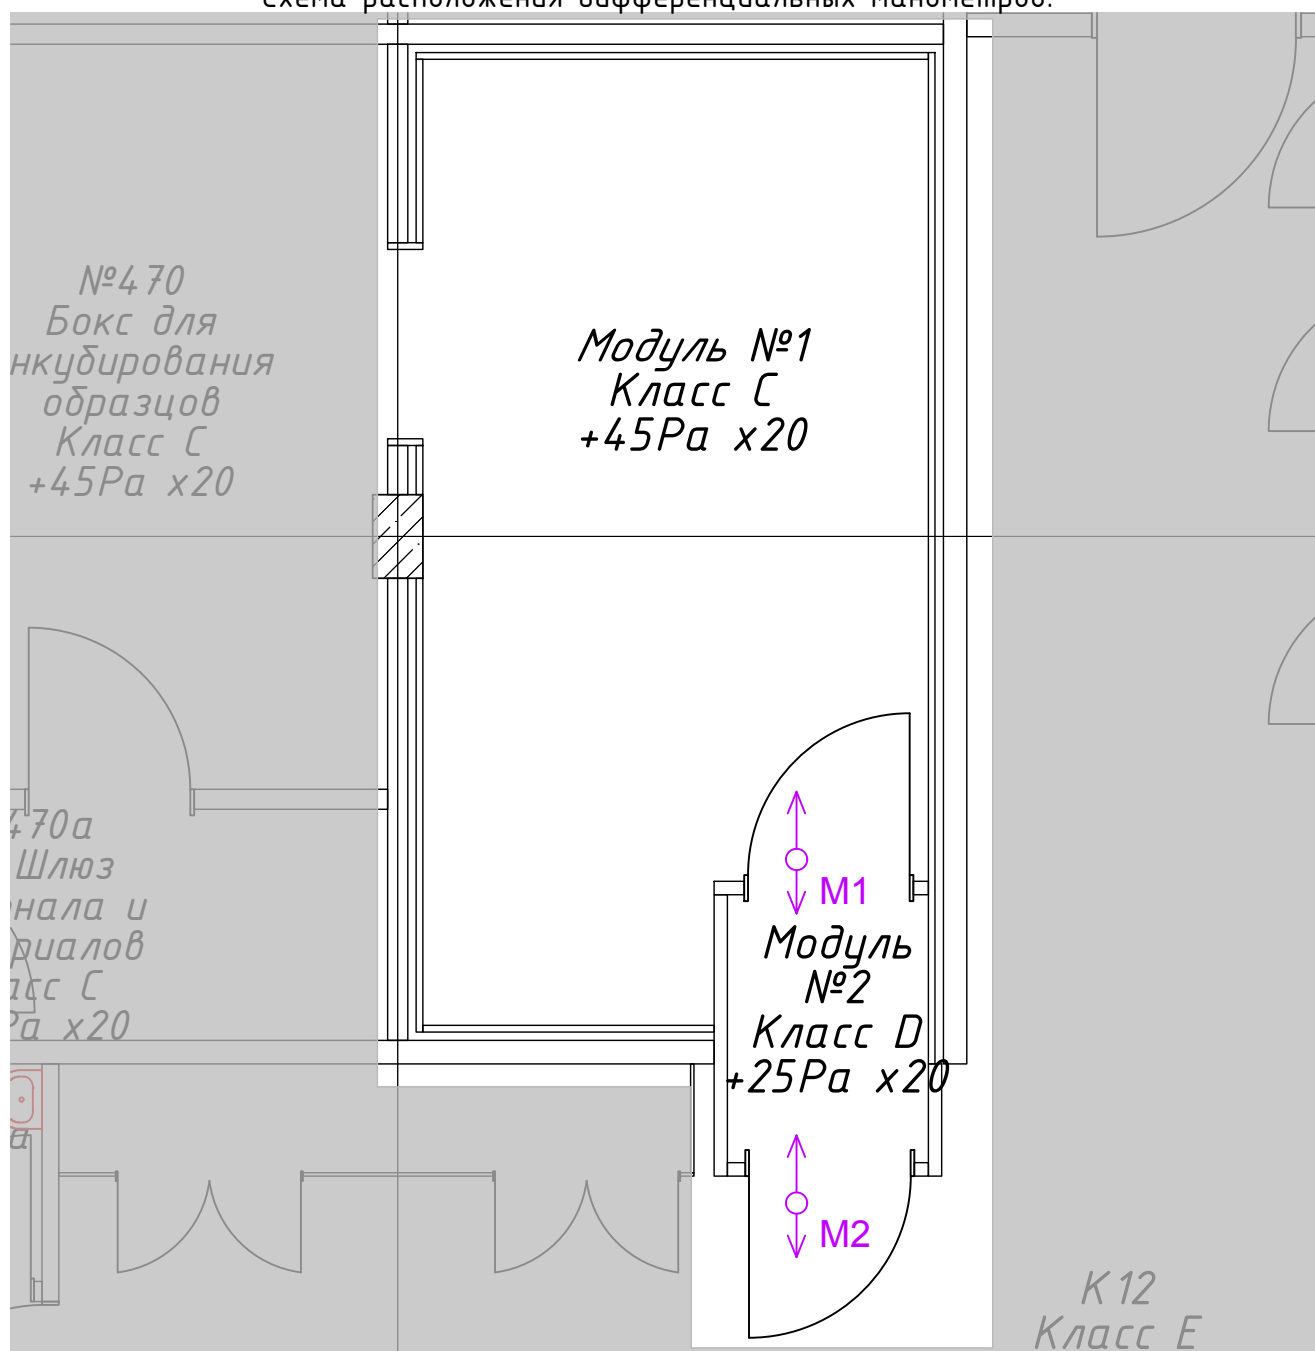

Условные обозначения:

M1 ↑ ↓
- Дифференциальный манометр

Примечание:

1. Дифференциальные манометры устанавливать на высоте не менее 1.1м и не более 1.5м от уровня пола. В пределах одного помещения манометры устанавливать на одной высоте;
2. Дифференциальные манометры устанавливать с минимальным отступом от наличника дверного блока, со стороны "по ходу движения", учетом размера рамки манометра – 200x200мм;
3. Допустимая погрешность по привязке – 100мм.